



ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่เกิดจากการปรับปรุง ซ่อมแซม และรื้อถอนโครงการต่าง ๆ
ของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
จำนวน ๕๒ รายการ แบบเหมารวม

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งานจากการการปรับปรุง ซ่อมแซม และรื้อถอนโครงการต่าง ๆ ของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา จำนวน ๕๒ รายการ แบบเหมารวม ด้วยวิธีการประมูลขายทอดตลาด โดยการประมูลด้วยวาจา ณ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล

- ๑.๑ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- ๑.๒ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าร่วมการประมูล ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑.๓ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเป็นผู้ลงทะเบียนและเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูลครั้งนี้

๒. กำหนดราคาขายทอดตลาด

๒.๑ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและประเมินสภาพพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพที่จะขายทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ชั้น B กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

๒.๒ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๑๕ น. - ๑๑.๓๐ น. ณ ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ชั้น B กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

๒.๓ กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการประมูลขายทอดตลาด ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องนราธิป ชั้น G กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

๓. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการประมูล ต้องวางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ส่งจ่ายในนาม “กระทรวงการต่างประเทศ” เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าร่วมการประมูลและรับแผ่นป้ายหมายเลขประจำตัว ในวันและเวลาที่กำหนด โดยต้องมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการขายทอดตลาดของกระทรวงการต่างประเทศ

/(๑) กรณี...

- (๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๒) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
- (๓) กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๒ เมื่อพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียน กระทรวงการต่างประเทศจะไม่รับผู้เข้าร่วมประมูลเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด โดยใช้เวลาของกระทรวงการต่างประเทศเป็นเกณฑ์

๓.๓ กระทรวงการต่างประเทศจะคืนหลักประกันการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเป็นแคชเชียร์เช็ค จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูล ภายหลังจากการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว

๔. วิธีการประมูล

๔.๑ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาเป็นราคารวม ไม่ต่ำกว่า ๖๐๔,๔๓๓.๓๓ บาท (หกแสนสี่พันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้

๔.๒ ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้น ครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔.๓ ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด คณะกรรมการฯ จะขานราคาทีเสนอโดยวิธีการนับหนึ่ง (๑) ถึงสาม (๓) เมื่อสิ้นสุดการนับสาม (๓) ให้ถือว่าผู้ที่ได้เสนอราคาไว้สูงสุดรายสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล แต่ในกรณีที่ยังไม่สิ้นสุดการนับถึงสาม (๓) ผู้เข้าประมูลรายอื่นมีสิทธิเสนอราคาเพิ่มได้ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศเป็นเด็ดขาด ผู้เข้าร่วมประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๔.๔ ขอให้ผู้เข้าร่วมการประมูลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) โปรดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อสวมใส่ในการเข้าร่วมประมูล และต้องสวมใส่ตลอดเวลาขณะที่เข้าร่วมประมูล

๔.๕ กระทรวงการต่างประเทศกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประมูลในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สามารถเข้าร่วมประมูล ณ ห้องนราธิป ได้หน่วยงานละ ๑ คน

๕. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๕.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม

๕.๒ กระทรวงการต่างประเทศขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลให้ราคาอันสมควรหรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการประมูล หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการประมูลมีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการต่างประเทศอาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๕.๓ ผู้ชนะการประมูลจะต้องโอนชำระเงินมัดจำร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาที่เสนอเข้าบัญชีของกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ประมูล และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ก่อนเวลา ๑๕.๓๐ น. หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศจะริบเงินมัดจำทั้งหมด และขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๕๒ รายการ แบบเหมารวม ให้แก่ผู้ชนะการประมูล และหากกระทรวงการต่างประเทศจะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่และปรากฏว่าผลการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดครั้งนี้ผู้ชนะการประมูลต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที

๕.๔ ผู้ชนะการประมูลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนย้าย โดยจะเรียกร้องใด ๆ จากกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนพัสดุที่ขายทอดตลาดทั้งหมด

๕.๕ ผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุนอกจากกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หรือตามวันเวลาที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในวันและเวลาที่กำหนด กระทรวงการต่างประเทศขอสงวนสิทธิที่จะริบเงินค่าพัสดุฯ

๕.๖ ผู้ชนะการประมูลต้องขนย้ายพัสดุนอกจากกระทรวงการต่างประเทศด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

๕.๗ ผู้ชนะการประมูลต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทนเว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการประมูลราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายแสดงต่อกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๕.๘ เมื่อกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดเป็นผู้ชนะการประมูลห้ามไม่ให้ผู้ชนะการประมูลถอนการเสนอราคา โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือชื่อยืนยันการเสนอราคาต่อผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศ

๖. เอกสารแนบท้ายการขายทอดตลาด

๖.๑ รายละเอียดพัสดุที่จะขายทอดตลาด จำนวน ๕๒ รายการ แบบเหมารวม

๖.๒ แบบยื่นหลักประกันในการเข้าร่วมประมูล

ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของ (๑) กรมบัญชีกลาง (๒) กรมประชาสัมพันธ์ และ (๓) กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๔๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘


(นางตองฤดี มากบุญ)

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ตารางรายการจำหน่ายพัสดุที่เกิดจากการปรับปรุง ซ่อมแซม และรื้อถอนโครงการต่าง ๆ
ของอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

โครงการเปลี่ยน Busduct and Plug-in (บันทึกส่งคืน : CBM/MFA/215/2567 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2567)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
1	-	หม้อแปลง (กองที่ 1) จำนวน 1 ลูก (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	
2	-	หม้อแปลง (กองที่ 2) จำนวน 1 ลูก (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	

1

โครงการเปลี่ยน Busduct and Plug-in (บันทึกส่งคืน : CBM/MFA/215/2567 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2567)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
3	-	ประตูครอบหม้อแปลง และช่องระบายอากาศ จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	  

2

โครงการเปลี่ยน Busduct and Plug-in (บันทึกส่งคืน : CBM/MFA/215/2567 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2567)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
4	-	Busduct and Plug-in (กองที่ 1) จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	


3

โครงการเปลี่ยน Busduct and Plug-in (บันทึกส่งคืน : CBM/MFA/215/2567 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2567)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
5	-	Busduct and Plug-in (กองที่ 2) จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	

4

โครงการเปลี่ยน Busduct and Plug-in (บันทึกส่งคืน : CBM/MFA/215/2567 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2567)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
6	-	ทองแดง ตัวต่อ ของ Busduct and Plug-in จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเก็บของหลังรปภ. ชั้น B ข้างสำนักจัดหาฯ)	

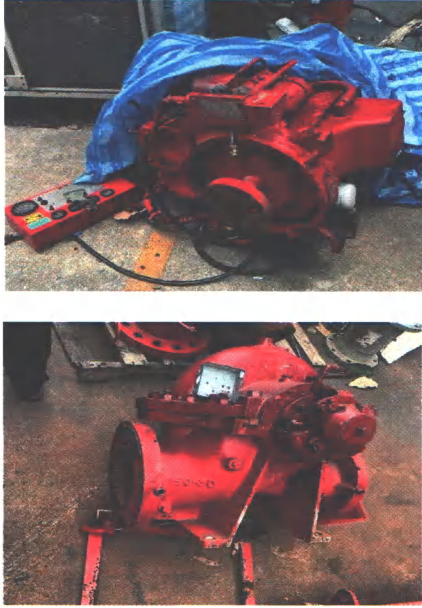
5

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (บันทึกส่งคืน : CBM/MFA/209/2567 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2567)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
7	-	Electric Fire Pump จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	


6

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (บันทึกส่งคืน : CBM/MFA/209/2567 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2567)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
8	-	Engine Fire Pump จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	


7

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (บันทึกส่งคืน : CBM/MFA/209/2567 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2567)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
9	-	ถังน้ำมัน และแท่นเครื่อง Engine Fire Pump จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	

8

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (บันทึกส่งคืน : CBM/MFA/209/2567 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2567)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
10	-	<u>Jockey Pump</u> จำนวน 3 เครื่อง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	

9

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (บันทึกส่งคืน : CBM/MFA/209/2567 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2567)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
11	-	<u>วัสดุอุปกรณ์ Fire pump</u> อื่นๆ จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	
12	-	<u>Control Engine Fire Pump</u> จำนวน 1 ตู้ (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้นของชั้น B)	







10

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (บันทึกส่งคืน : CBM/MFA/209/2567 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2567)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
13	-	ตู้ Control Electric Fire Pump จำนวน 1 ตู้ (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้นของชั้น B)	
14	-	ตู้ Control Jockey Pump จำนวน 2 ตู้ (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้นของชั้น B)	







11

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
15	0203-57-03-013-004-0001	ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและ ความชื้น (Precision Air Conditioning System) จำนวน 1 ระบบ (ใบสั่งซื้อ/จ้าง ส.511/2556(7004399924)) ยี่ห้อ STULZ รุ่น ASD 812 A เครื่องคอยล์เย็น (Indoor Unit) จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 2.55 x 1 x 2.5 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง (รวมฐาน)) (ฐานวางเครื่อง สูง 45 cm) เครื่องที่ 1 S/N = 10035049 เครื่องที่ 2 S/N = 10035052 (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	     


12

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
16	-	เครื่องคอยล์ร้อน (Outdoor Unit) พร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ชุด ขนาด 2.4 x 0.8 x 1.5 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง (รวมฐาน) ยี่ห้อ STULZ รุ่น M82686 (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ผังคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	     



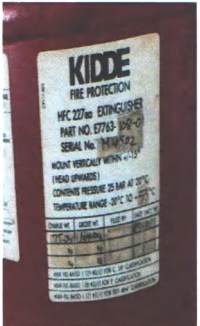


13

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
17	-	ขาตั้งเครื่องคอยล์เย็น (Indoor Unit) จำนวน 2 ชุด (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ผังคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	




14

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
18	0203-49-15-001-002-0001	<p>ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression System) จำนวน 1 ระบบ</p> <p>ยี่ห้อ KIDDE รุ่น Scorpio และ รุ่น AEGIS</p>  <p>ถังบรรจุสารระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (ถังใหญ่) จำนวน 2 ถัง (ถังเปล่าไม่มีสาร)</p> <p>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.44 เมตร สูง 1.35 เมตร (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณหน้าลิฟต์ชั้นของ ชั้น 4)</p>	 
19	-	<p>ถังบรรจุสารระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (ถังเล็ก) จำนวน 1 ถัง (ถังเปล่าไม่มีสาร)</p> <p>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.44 เมตร สูง 1 เมตร (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณหน้าลิฟต์ชั้นของ ชั้น 4)</p>	 

15

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
20	-	<p>ตู้ควบคุมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จำนวน 2 ตู้</p> <p>ขนาด 0.36 x 0.48 x 0.15 เมตร</p> <p>Scorpio : S/N = 84-232000-104</p> <p>AEGIS : S/N = ไม่มี</p> <p>(สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)</p>	  

16

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
21	-	<p>กล่อง Pressure Operated Switch จำนวน 2 ชุด</p> <p>ยี่ห้อ Kidde</p> <p>P/N = 486536</p> <p>P/N = 486536</p> <p>(สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)</p>	



17

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
22	-	<p>กระดิ่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และฮอร์นและไฟกระพริบ</p> <p>แจ้งเตือนฮาร์ดดิสก์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด</p> <p>ยี่ห้อ POTTER</p> <p>(สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)</p>	
23	-	<p>กล่องกดหน่วงเวลาก่อนฮาร์ดดิสก์ดับเพลิง และตั้งเพื่อ</p> <p>สั่งฮาร์ดดิสก์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด</p> <p>ยี่ห้อ Kidde</p> <p>(สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)</p>	



18

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
24	-	ไฟแจ้งเตือนและเสียงแจ้งเตือน จำนวน 1 ชุด ยี่ห้อ POTTER (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	 

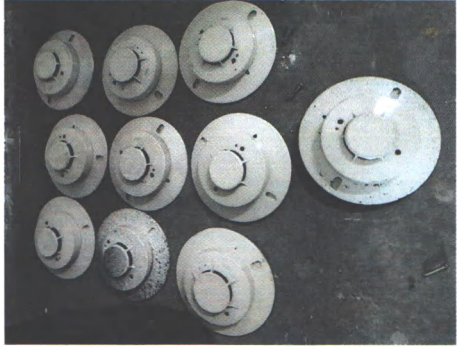
19

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
25	-	กระดิ่งแจ้งเตือน จำนวน 1 ชุด ยี่ห้อ FENWAL (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	 


20

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
26	-	ชุดตรวจจับควันไฟ จำนวน 10 ชุด ยี่ห้อ FENWAL (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	

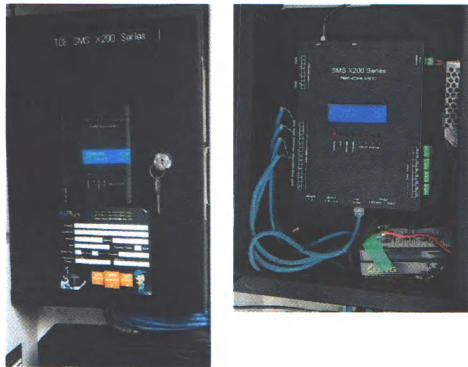
21

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
27	0203-49-15-001-999-0001	ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย Very Early Smoke Detection Apparatus (VESDA) จำนวน 1 ระบบ ยี่ห้อ Stratos รุ่น Micra 25 ตู้ควบคุมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย จำนวน 2 ตู้ ขนาด 0.25 x 0.15 x 0.4 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง) Stratos#1 S/N = 103157903 Stratos#2 S/N = 103157909 (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	


22

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
28	0203-49-15-001-999-0003	<p>ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (SMS) (Environmental Monitoring System) จำนวน 1 ระบบ</p> <p>ยี่ห้อ TCE SMS X200 Series รุ่น P800-8DI/4UI/4DO</p> <p>ตู้ควบคุมระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ จำนวน 1 ตู้</p> <p>ขนาด 0.3 x 0.4 x 0.1 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง)</p> <p>S/N = SMS002</p> <p>(สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)</p>	






23

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
29	0203-49-15-001-999-0002	<p>ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water leak detection system) จำนวน 1 ระบบ</p> <p>ยี่ห้อ Water Sense รุ่น LDI-IM</p> <p>ตู้ควบคุมระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ จำนวน 1 ตู้</p> <p>ขนาด 0.25 x 0.1 x 0.25 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง)</p>	
30	-	<p>สายตรวจจับการรั่วซึม จำนวน 1 ชุด</p> <p>ความยาว 30 เมตร</p> <p>Water#1 S/N = ไม่ปรากฏ</p> <p>(สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)</p>	

24

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
	0203-55-05-003-003-0001	<p>เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>125 KVA ยี่ห้อ BORRI รุ่น B9000FXS</p> <p>SN: ET4N19006 (UPS System)</p>	 
31	-	<p>เครื่องสำรองไฟฟ้ารวมตู้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด</p> <p>ขนาด 2.1 x 1 x 2.3 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง (รวมฐาน))</p>	 
32	-	<p>แบตเตอรี่ ขนาด 12v 100ah จำนวน 50 ลูก</p> <p>(สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : หน้าที่พลฑฒนของชั้น B)</p>	

25

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
33	-	<p>แผ่นพื้นยก (Raised Floor) และแผ่นระบายน้ญ จำนวน 1 กอง</p> <p>ขนาดแผ่นละ 60 x 60 x 3.5 cm (ปูพื้นที่ประมาณ 70 ตารางเมตร)</p> <p>รวมขาตั้ง ความยาว 45 CM</p> <p>(สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ผังคณศ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)</p>	 


26

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
34	-	บานประตู จำนวน 3 บาน (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	
35	-	กระจก จำนวน 2 แผ่น (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	

27

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
36	-	ม่านหน้าต่าง จำนวน 1 ชุด (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	

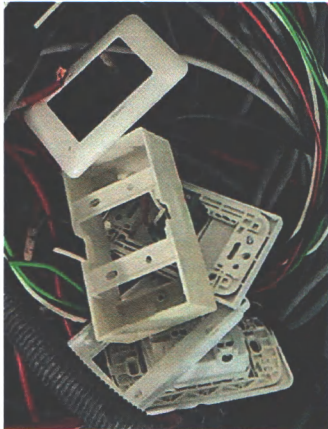
28

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
37	-	ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Exit Sign) จำนวน 1 ชุด (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	


29

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
38	-	ตัวรับสายสัญญาณ จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	

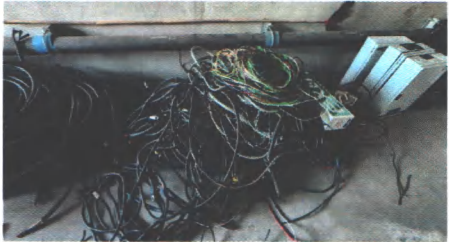
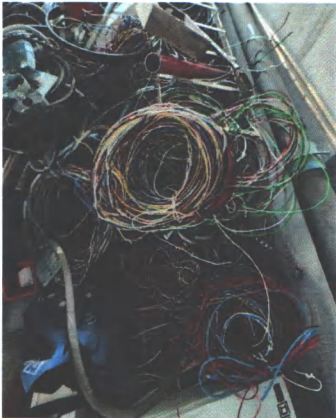
30

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
39	-	Power Plug จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	




31

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
40	-	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	 

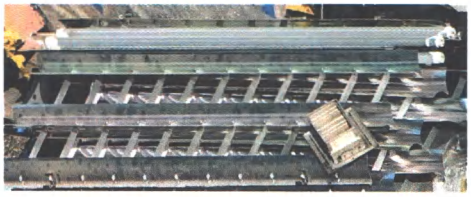

32

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
41	-	ท่อดักลมแอร์ จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่งคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	  

33

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
42	-	คอมไฟตะแกรง จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่งคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	 


34

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
43	-	ท่อเหล็กและท่อทองแดง จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	

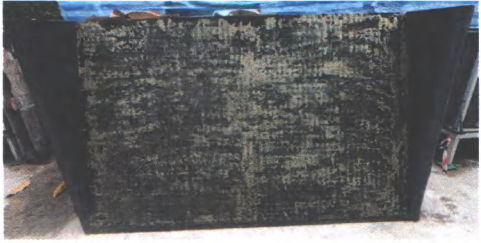


35

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
44	-	แผ่นฉนวน จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่งคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	


36

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
45	-	ทางลาดโลหะ (Ramp) จำนวน 1 ชุด (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : บริเวณถนน ฝั่งคณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)	  


37

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
46	-	ท่อ PVC จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	

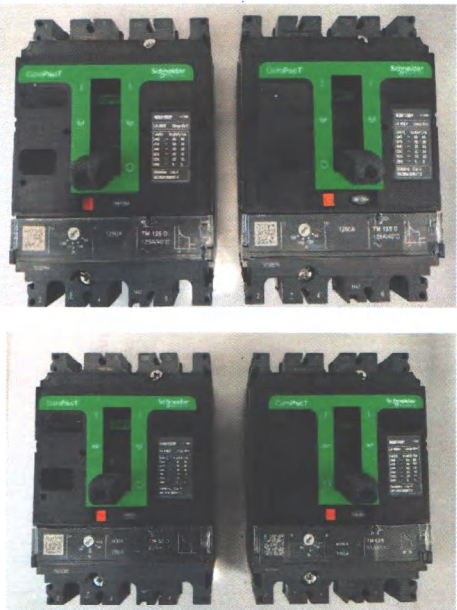
38

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
47	-	เศษเหล็ก จำนวน 1 กอง (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	

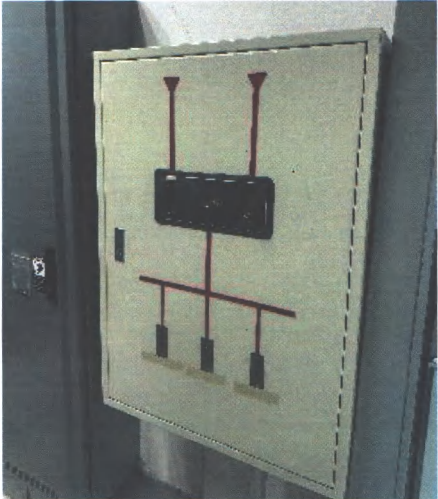
39

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
48	-	เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breakers) จำนวน 4 ลูก (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเก็บของหลัง รพภ. ชั้น B)	


40

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
49	-	ตู้โหลดไฟฟ้า (Output UPS Bypass) จำนวน 1 ตู้ (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	

41

โครงการจัดซื้อระบบสนับสนุนภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
50	-	ตู้โหลดย่อย จำนวน 4 ตู้ (สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3)	

42

เศษซากและวัสดุอื่น ๆ

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
51	-	<p>แบตเตอรี่และชิ้นส่วนอื่น ๆ ของงานภาชาวัดปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 กอง</p> <p>(สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเก็บของกรงเหล็กท้ายกระทรง)</p>	

43

เศษซากและวัสดุอื่น ๆ

No.	หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์	รายการ	ภาพประกอบ
52	-	<p>เศษวัสดุประตูกั้นไฟ จำนวน 1 กอง</p> <p>(สถานที่จัดเก็บในปัจจุบัน : ห้องเก็บของกรงเหล็กท้ายกระทรง)</p>	 

44